

**NOTAS TÉCNICAS:**

- EL NIVEL ±0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRÁFICO.
- TODAS LAS MEDIDAS, ANGIOS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
- EN LOS MÓDULOS DE PLACA DE FIBROCONCRETO SE CONSIDERARÁ UN POZO DE 10CM SOBRE EL PSD. LAS PUERTAS CORTAFUEGO SERÁN CERTIFICADAS DE EQUIVALENTE.
- LA CERRAJERÍA, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE LAS PUERTAS Y VENTANAS CORTAFUEGO SERÁN ETIQUETADOS O EQUIVALENTES.
- LAS VEREDAS TENDRÁN UNA PREDILECTA DE 0.5% HACIA LOS JARDINES O NIVELES INFERIORES.
- LOS MUROS DE RESISTENCIA DE 1 Y 2 HORAS DEBEN SER CONSTRUCTOS DE PISO A FONDO DE LOSA. SOLO SE PERMITIRÁN PASES DE INSTRUCCIONES. DEBEN SER ESTOS PASES SELLADOS CON SELLADORES SANITARIOS, PARA PUERTAS DE CORTES DE LA EDIFICACIÓN ASIGNADA VER DET. LAM. A-30 A A-56.
- PARA PASES DE ELECTRICIDAD DE LA EDIFICACIÓN ASIGNADA VER DET. LAM. A-57 A A-64.
- PARA VER PLANTAS, CORTES Y ELEMENTOS DE LOS BLOQUES EXTERIORES(EDIFICACIÓN NO ASIGNADA) VER LAM. A-65 A A-72.
- PARA DETALLE DE TRAZADO Y PLATAFORMAS VER LAM. GA-11 A GA-12.
- PARA DETALLE DE CERCO PERIMÉTRICO Y LATERAL VER LAM. GA-13 A GA-15.
- PARA DETALLE DE EXTERIORES (PASADIZOS, PAVIMENTOS, GRADIS, JARDINES, BANCOS, BARRIQUEROS, BARRIQUEROS/VER LAM. GA-16 A GA-20).
- PARA DETALLE DE ACABADOS VER LAM. D-01 A D-03.
- PARA DETALLE DE ESCALERAS VER LAM. D-04 A D-02.
- PARA DETALLE DE BANCOS VER LAM. D-43 A D-76.
- PARA DETALLE DE FALSO CIELO BAÑO VER LAM. D-77 A D-78.
- PARA DETALLE DE RAMPAS VER LAM. D-95 A D-99.
- PARA DETALLE DE MOBILIARIO FUEO VER LAM. D-100 A D-109.
- PARA DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES VER LAM. D-110 A D-112.
- PARA DETALLE DE TECHOS (COBERTURAS, MANOSERENOS Y TATINAS VER LAM. D-114 A D-122).
- PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAM. D-128 A D-134.
- PARA DETALLES DE CARPINTERÍA (PUERTAS, VENTANAS, MAMPARANOS, CORTINA Y REJES) VER LAM. D-135 A D-150.
- LOS TALLERES DE MUEBLES FUEO SERÁN CONTINUOS EN EL LARGO TOTAL DE LOS MÓDULOS COLOCANTES.
- TODAS LAS CERRAJERÍAS DE LAS PUERTAS SERÁN AMBADESTRAS Y CONTARÁN CON UNA LLAVE MAESTRA GENERAL. PARA TODO EL HOSPITAL.

**LEYENDA DE MUROS**


- MURO DE MANOPUESTA HASTA FONDO DE VIGA O SILLADO
- MURO CON PROTECCIÓN A LA INCLUSIÓN HASTA FONDO DE VIGA O SILLADO
- MURO DE MANOPUESTA H. 3.05m.
- MURO DE MANOPUESTA H. 2.10m.
- TABICERA DRYWALL HASTA FONDO DE VIGA O CIESAPO

**NOTA:**

- EL LABIRINTO SÚCICO CALZADERO P12 SE UTILIZARÁ EN TODA LA EDIFICACIÓN ASIGNADA A EXCEPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE SANITO Y CABAÑA BOMBE DE UTILIDAD. EL LABIRINTO DE ANILHA K. TIPO V. Y SE UTILIZARÁ EN TODOS LOS BLOQUES EXTERIORES/ESTRUTURA. CUALQUIERA NO ASIGNADA Y SERÁ PERMITEO.
- EL LABIRINTO SÚCICO CALZADERO P12 POR SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SÓLO SE INSTALARA EN SOGA.

**CUADRO DE CERRAJERÍA**

TIPO	ESPECIFICACIONES	CLASIFICACIÓN DE CERRAJERÍA
A	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CONDICIONES
B	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN LOS DOS MANOS	OPCIÓN Y CONDICIONES
C	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS	OPCIÓN Y CONDICIONES
C1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO.	OPCIÓN Y CONDICIONES
C2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PISO CENTRAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
D	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
E	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
F	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
G	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
H	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
I	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
I2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
J	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
K	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
L1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
L2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
M	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
N	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
N1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
N2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
O	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
P1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
P2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
P3	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Q	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Q1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Q2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Q3	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Q4	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Q5	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
R3	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
S	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
T	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
V	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES
Z	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA CON BARRERA ANTIPICAJE EN UNO DE LOS DOS MANOS. MÓDULO ALABRADO. PASADIZOS EN GENERAL.	OPCIÓN Y CONDICIONES

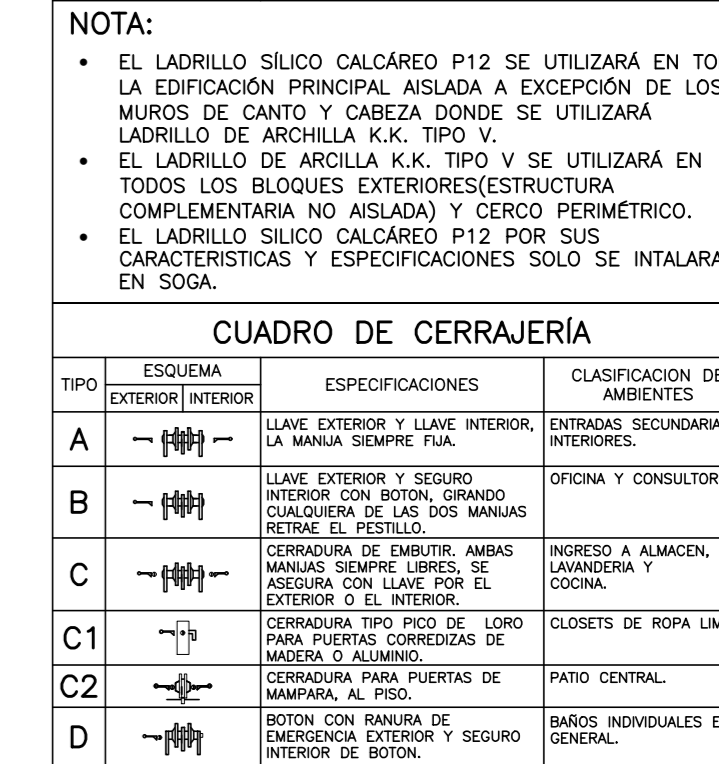

TIPO	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ALABRADO	[Símbolo]	1" = 100 de PASAJE. 2" = 200 de PASAJE. 3" = 300 de PASAJE. 4" = 400 de PASAJE. 5" = 500 de PASAJE. 6" = 600 de PASAJE. 7" = 700 de PASAJE. 8" = 800 de PASAJE. 9" = 900 de PASAJE. 10" = 1000 de PASAJE.
CUADRO DE PUERTAS	[Símbolo]	1" = 100 de PASAJE. 2" = 200 de PASAJE. 3" = 300 de PASAJE. 4" = 400 de PASAJE. 5" = 500 de PASAJE. 6" = 600 de PASAJE. 7" = 700 de PASAJE. 8" = 800 de PASAJE. 9" = 900 de PASAJE. 10" = 1000 de PASAJE.
CUADRO DE VENTANAS	[Símbolo]	1" = 100 de PASAJE. 2" = 200 de PASAJE. 3" = 300 de PASAJE. 4" = 400 de PASAJE. 5" = 500 de PASAJE. 6" = 600 de PASAJE. 7" = 700 de PASAJE. 8" = 800 de PASAJE. 9" = 900 de PASAJE. 10" = 1000 de PASAJE.
VISOR DE ELECTRICIDAD	[Símbolo]	Nº = NÚMERO DE CORTE. LAM. = NÚMERO DE LÁMINA.
VISOR DE CORTES	[Símbolo]	Nº = NÚMERO DE CORTE. LAM. = NÚMERO DE LÁMINA.
INDICADOR DE DETALLES	[Símbolo]	DETALLE = DETALLE. NOMENCLATURA DE DETALLE = NÚMERO DE DETALLE. Nº = NÚMERO DE LÁMINA.
ELES	[Símbolo]	Nº = NÚMERO DE E.L.E.
CAMBIO DE PISO	[Símbolo]	INDICA CAMBIO DE PISO.
NIVELES	[Símbolo]	Nº = NIVEL. AL. = COTA ALTIMÉTRICA (metros).

**ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES**

LOCALIDAD: TUMBES, TUMBES, TUMBES.

**ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA**

PLANO: BLOQUE A PLANTA SEGUNDO NIVEL (SECTOR 2)

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUIZ:0967755338

PROFESIONISTA RESPONSABLE: ARG. PATRICIA M. BARRETTOS MENEZES CAP 3096 ARG. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD: ARCHIVO

FECHA: ABRIL 2022 ESCALA: 1:50

LÁMINA:

