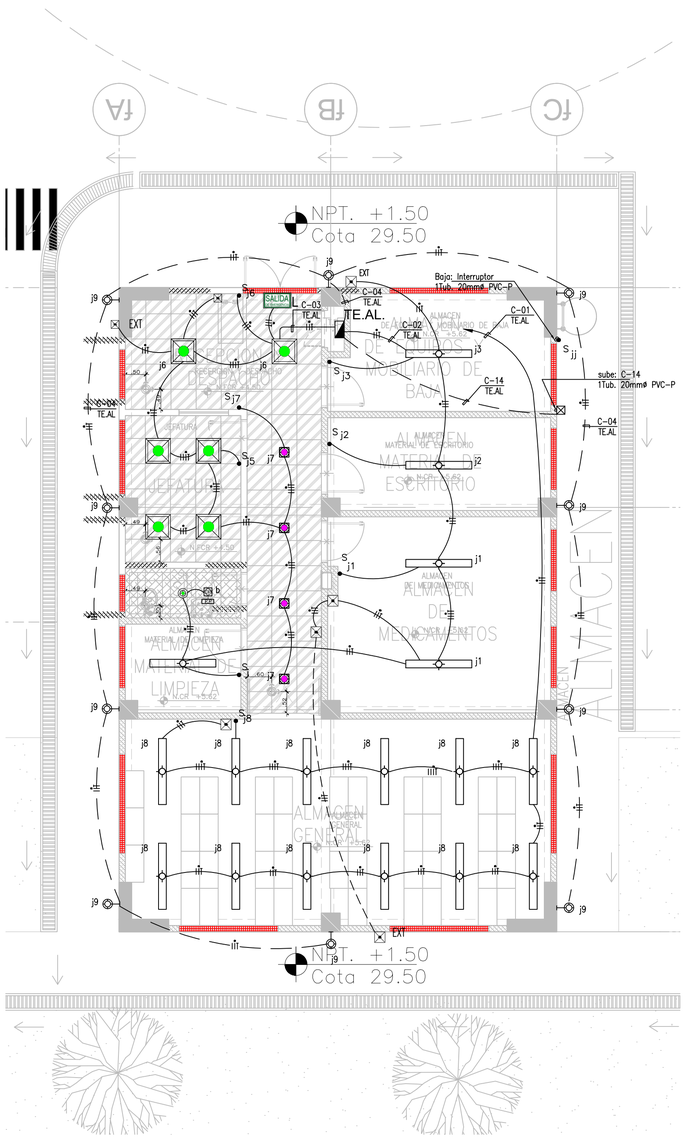

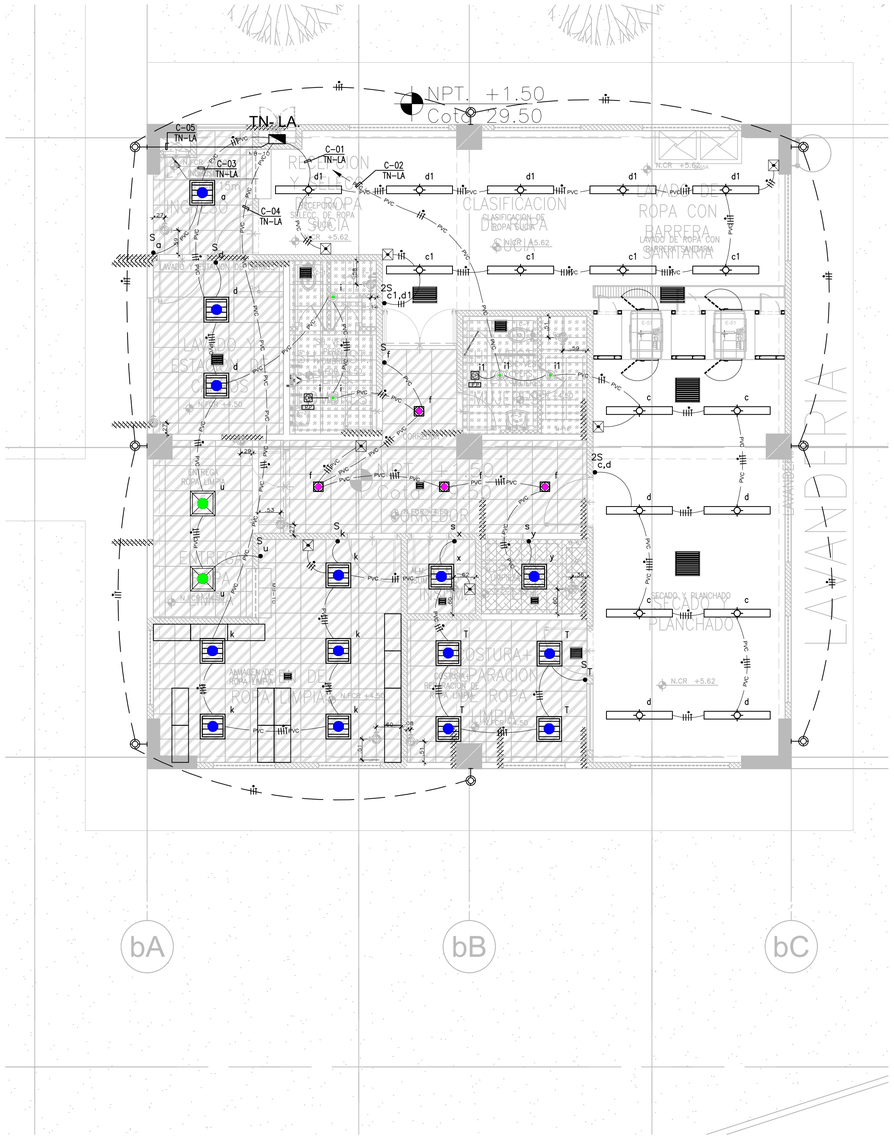

LEYENDA			
SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
	LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,F.P>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA PANEL LED PARA EDICAR DE ALTA EFICIENCIA, CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,F.P>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm.	OCTOGONAL 100x55mm	ADOSADO EN TECHO
	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINO ANODIZADO, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W, 3200 lm.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINO ANODIZADO, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W, 3200 lm.	OCTOGONAL 100x55mm	ADOSADO A TECHO
	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINO ANODIZADO, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 24W.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINO ANODIZADO, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 24W.	OCTOGONAL 100x55mm	ADOSADO A TECHO
	LUMINARIA TIPO LED CUADRADO PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA 27W, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO, 600x600mm, 4000°K,UGR<19.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA TIPO LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA 27W, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO, 600x600mm, 4000°K,UGR<19.	OCTOGONAL 100x55mm	ADOSADO A TECHO
	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EXTENDIDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 75W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1250x60mm.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EXTENDIDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 80W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x60mm.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EXTENDIDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 30W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x60mm.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA ESPUMA CON MODULO LED, REFLECTOR, EL POLVO Y LA HUMEDAD, ORDEN EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP65, 32W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, INCLUYE ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN.	OCTOGONAL 100x55mm	ADOSADO EN TECHO Y/O SUSPENDIDO DE TECHO
	LUMINARIA TIPO LED,AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO Ni-CD	RECTANGULAR 100x55x50	HSNPT: 2200mm
	LUMINARIA TIPO LED,AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO Ni-CD, IP65	RECTANGULAR 100x55x50	HSNPT: 2200mm
	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED.	RECTANGULAR 100x55x50	-
	Luminaria Led 147W -3500m~4000K, Cuerpo de chapa de acero con dobleles acabados y con la predisposición de anillos para la fijación del protego. Fondos: dimes plano de plexiglás revestu,Fotóforoporos: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO HSNPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.)
	LUMINARIA LED TIPO BRACKET DE 24W	-	ADOSADO EN PARED HSNPT: 2000mm.
	LUZ DE GUARDA LED DE 12W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K.	-	EMPOTRADO EN PARED HSNPT: 2.40m.
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 Y 3 GOLPES DE 10A, 250Vca, 60Hz.	RECTANGULAR 100x55x50mm	HSNPT: 1200mm
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION DE 10A, 250Vca, 60Hz.	RECTANGULAR 100x55x50mm	HSNPT: 1200mm
	SENSOR DE OCUPACIÓN (SENSOR DE MOVIMIENTO). INCLUYE ACCESORIOS PARA ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR EN EL F.C.R.	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADO EN F.C.R. Y/O ADOSADO A TECHO
	CAJA DE PASE OCTOGONAL 4"x2"	OCTOGONAL 100x55mm	EMPOTRADA EN PARED HSNPT: SEGUN PLANOS
	CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.	-	-
	CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA EMT 20mmø. ADOSADA EN TECHO O PARED.	-	-
	CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA EMERGENCIA) EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.	-	-
	CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA EMERGENCIA) EN TUBERIA EMT 20mmø. ADOSADA EN TECHO O PARED.	-	-
	CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN PISO.	-	-
	CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA CONDUIT IMC 20mmø. ADOSADA EN TECHO O PARED.	-	-
	SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-223 EN CABECERA DE CAMAS	100x100x55mm	EMPOTRADA EN PARED HSNPT: 1.5m.
	SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-224 EN CABECERA DE CAMAS	100x100x55mm	EMPOTRADA EN PARED HSNPT: 1.5m.
	SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-225 EN CABECERA DE CAMAS	100x100x55mm	EMPOTRADA EN PARED HSNPT: 1.5m.
	SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-226 EN CABECERA DE CAMAS	100x100x55mm	EMPOTRADA EN PARED HSNPT: 1.5m.
	SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-226c EN CABECERA DE CAMAS	100x100x55mm	EMPOTRADA EN PARED HSNPT: 1.5m.
	SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-226c EN CABECERA DE CAMAS	100x100x55mm	ADOSADA EN TECHO
	LUMINARIA TIPO FAROLA DE LED DE 20W ALIMENTADA POR MEDIO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO, CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO INOXIDABLE , PANEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 50 CELDAS DE ALTA EFICIENCIA DE 100Wp, INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO .	EMPOTRADA EN PLANTA DE CONCRETO 800x600x1200mm.	PARA CARGAR EN POSTE METÁLICO 8m.
	POSTE DE F'C' DE 8.0m. CON PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO CON LUMINARIA TIPO LED DE 130W,11400lm, 4000K°, IP65		
	CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 20mmø.	-	-
	LUMINARIA CUERPO CON MODULO LED, REFLECTOR, EL POLVO Y LA HUMEDAD, ORDEN EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP65, 32W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, CON SOPORTE ESTRUCTURAL	-	-

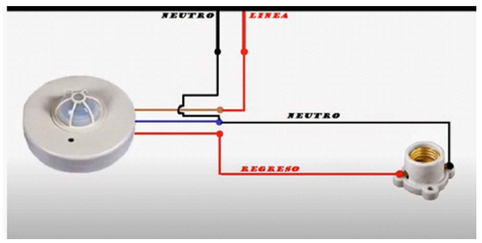

DETALLE DE INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	UFUNA / UFA
BLOQUE A/ 100 PISO	•CONSULTA EXTERNA •ADMISION •FARMACIA •HOSPITALIZACION POR HABITANTES •OBSTETRICIA •CENTRO QUIRURGICO •CENTRAL ESTERILIZADA •CENTRO OBSTETRICO •CUNA NEONATAL •UCI NEONATAL •UCIN DE CUARTO •UCIN DE CUARTO
BLOQUE A/ 200 PISO	•CONSULTA EXTERNA •HOSPITALIZACION •CENTRO DE DISTRIBUCIÓN •ESTERIL QUIRURGICO •CENTRO OBSTETRICO •CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN •CENTRO DE DIALISIS, BANCO DE SANGRE •SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 300 PISO	•HOSPITALIZACION •RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	•LAVANDERIA
BLOQUES C	•ESTERILIZACION
BLOQUES D	•VALUE AGREGATE
BLOQUES E	•TALLERES
BLOQUES F	•ALMACENES
BLOQUES G	•MODULO DEPENDIENTES TBC
BLOQUES H	•ALMACENES
BLOQUES I	•CTO ANDEN SERVICIO DE TELEFONIA
BLOQUES J	•ALMACENES
BLOQUES K	•ALMACENES
BLOQUES L	•ALMACENES

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

BLOQUE B y F
DISTRIBUCION DE ALUMBRADO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759638

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP. 33024

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1:50

LAMINA:

IE-39