


CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 1 (LAMINA IE-56)

SIMB.	LEYENDA	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
□	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURD (SISO GENERAL) UN DADO TIPO SOLOMO 16x 20V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10x 20V.	RECTANGULAR 10x50x50	EMPROBADO 100x50
□	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURD (SISO GENERAL) UN DADO TIPO SOLOMO 16x 20V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10x 20V.	RECTANGULAR 10x50x50	EMPROBADO 100x50
□	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURD (SISO GENERAL) UN DADO TIPO SOLOMO 16x 20V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10x 20V.	RECTANGULAR 10x50x50	EMPROBADO 100x50
□	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURD (SISO GENERAL) UN DADO TIPO SOLOMO 16x 20V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10x 20V.	RECTANGULAR 10x50x50	EMPROBADO 100x50
□	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURD (SISO GENERAL) UN DADO TIPO SOLOMO 16x 20V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10x 20V.	RECTANGULAR 10x50x50	EMPROBADO 100x50

CODIGO	DESCRIPCION
UPS-01-01	UPS RACABLE DE 30kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-02	UPS RACABLE DE 20kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-03	UPS RACABLE DE 10kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-04	UPS RACABLE DE 5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-05	UPS RACABLE DE 3kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-06	UPS RACABLE DE 2kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-07	UPS RACABLE DE 1.5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-08	UPS RACABLE DE 1kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-09	UPS RACABLE DE 0.8kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-10	UPS RACABLE DE 0.6kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-11	UPS RACABLE DE 0.5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-12	UPS RACABLE DE 0.4kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-13	UPS RACABLE DE 0.3kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-14	UPS RACABLE DE 0.2kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-15	UPS RACABLE DE 0.15kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-16	UPS RACABLE DE 0.1kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-17	UPS RACABLE DE 0.08kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-18	UPS RACABLE DE 0.05kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-19	UPS RACABLE DE 0.03kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-20	UPS RACABLE DE 0.02kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-21	UPS RACABLE DE 0.01kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-01-22	UPS RACABLE DE 0.005kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.

CODIGO	DESCRIPCION
UPS-02-01	UPS RACABLE DE 30kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-02	UPS RACABLE DE 20kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-03	UPS RACABLE DE 10kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-04	UPS RACABLE DE 5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-05	UPS RACABLE DE 3kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-06	UPS RACABLE DE 2kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-07	UPS RACABLE DE 1.5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-08	UPS RACABLE DE 1kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-09	UPS RACABLE DE 0.8kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-10	UPS RACABLE DE 0.6kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-11	UPS RACABLE DE 0.5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-02-12	UPS RACABLE DE 0.4kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-03-01	UPS RACABLE DE 30kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-03-02	UPS RACABLE DE 20kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-03-03	UPS RACABLE DE 10kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-03-04	UPS RACABLE DE 5kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-03-05	UPS RACABLE DE 3kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.
UPS-AZ-01	UPS RACABLE DE 30kVA/220V/14 AUTONOMA DE 5 MIN.

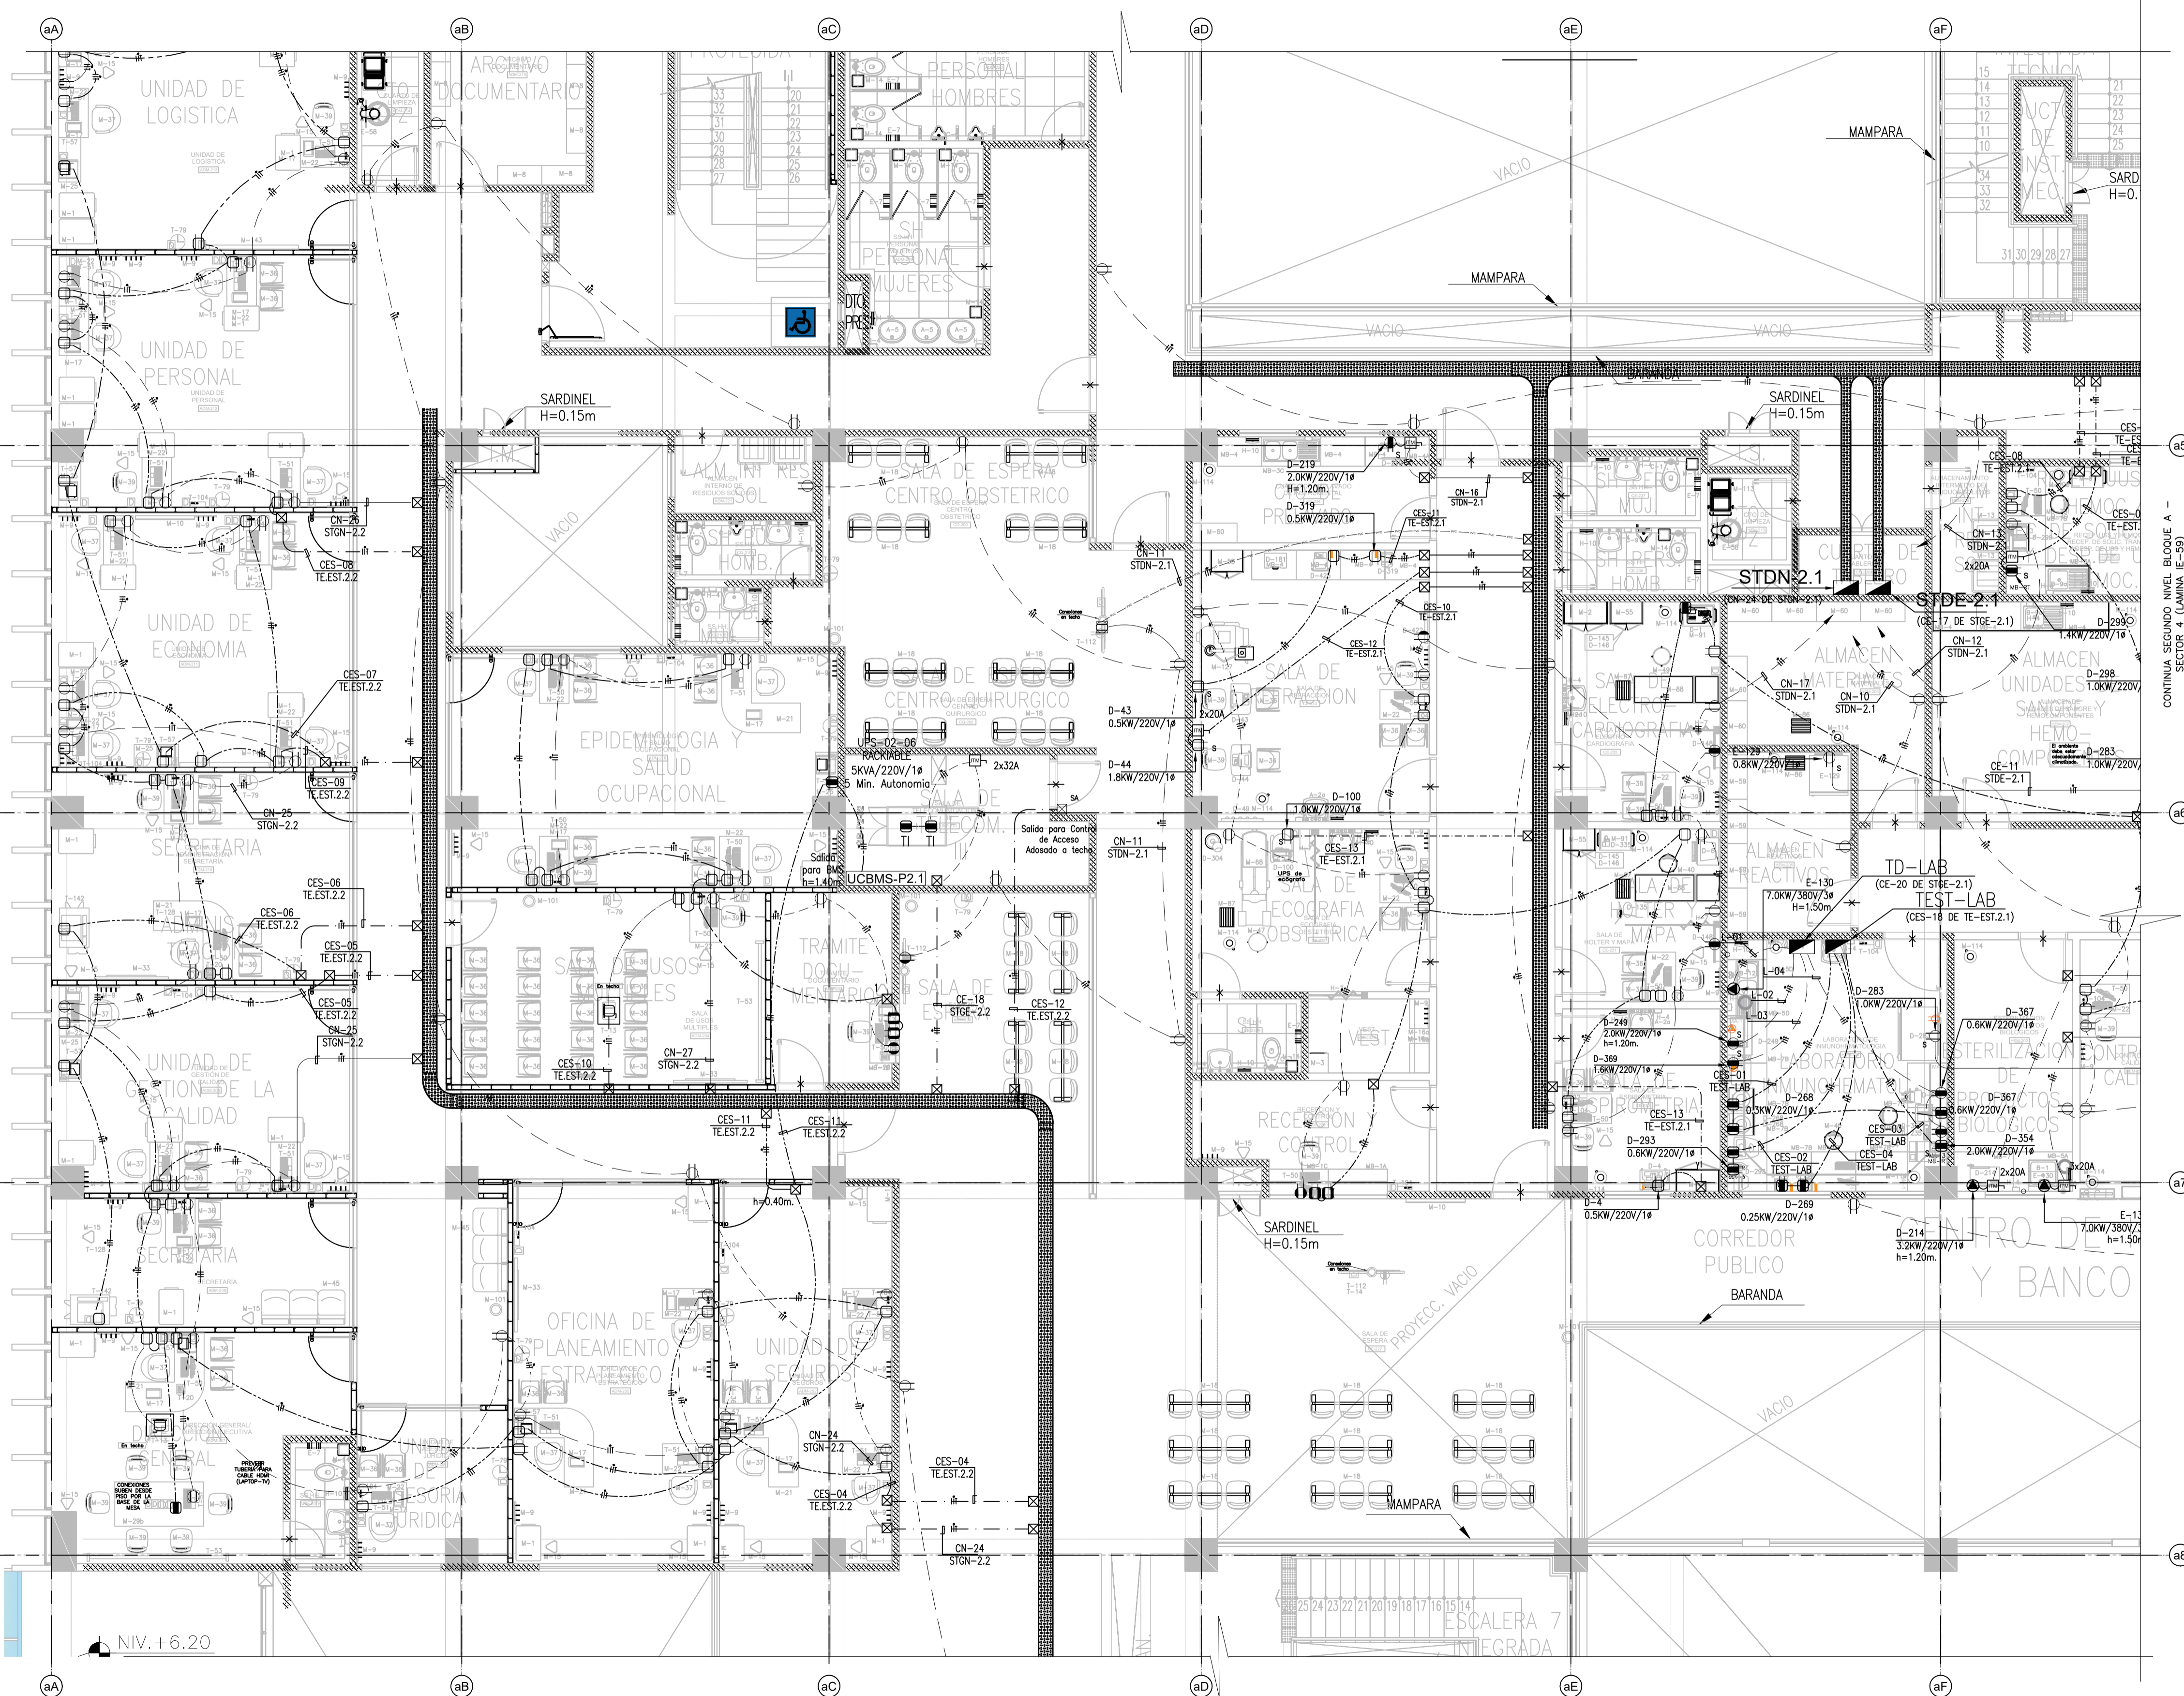

CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 5 (LAMINA IE-60)

FORMA DE PROYECTO

FORMA DE SUPERFICIE

PLANO DE CORTES

LEGENDA

PROYECTO: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II", DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CP. 33024

ABRIL 2022 1:50

IE-58