

ALARMAS	DESCRIPCION	ALARMAS	DESCRIPCION
ALARMAS A1	CONTROL FONIA	ALARMAS A10	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A2	CONTROL VIDEO	ALARMAS A11	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A3	CONTROL POR INFRAROJOS	ALARMAS A12	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A4	CONTROL POR ULTRASONIDO	ALARMAS A13	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A5	CONTROL POR RAYOS X	ALARMAS A14	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A6	CONTROL POR RAYOS GAMMA	ALARMAS A15	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A7	CONTROL POR RAYOS BETA	ALARMAS A16	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A8	CONTROL POR RAYOS ALFA	ALARMAS A17	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A9	CONTROL POR RAYOS COSMICOS	ALARMAS A18	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A10	CONTROL POR RAYOS NEUTRON	ALARMAS A19	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A11	CONTROL POR RAYOS MUON	ALARMAS A20	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A12	CONTROL POR RAYOS TAUPID	ALARMAS A21	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A13	CONTROL POR RAYOS QUASAR	ALARMAS A22	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A14	CONTROL POR RAYOS GRAVITACIONALES	ALARMAS A23	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A15	CONTROL POR RAYOS ELECTROMAGNETICOS	ALARMAS A24	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A16	CONTROL POR RAYOS ACUSTICOS	ALARMAS A25	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A17	CONTROL POR RAYOS OPTICOS	ALARMAS A26	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A18	CONTROL POR RAYOS THERMICO	ALARMAS A27	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A19	CONTROL POR RAYOS MECANICO	ALARMAS A28	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A20	CONTROL POR RAYOS ELECTROSTATICO	ALARMAS A29	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A21	CONTROL POR RAYOS ELECTRODINAMICO	ALARMAS A30	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A22	CONTROL POR RAYOS ELECTROTERMICO	ALARMAS A31	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A23	CONTROL POR RAYOS ELECTROQUIMICO	ALARMAS A32	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A24	CONTROL POR RAYOS ELECTROBIOLÓGICO	ALARMAS A33	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A25	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A34	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A26	CONTROL POR RAYOS ELECTROFISICOLOGICO	ALARMAS A35	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A27	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A36	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A28	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A37	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A29	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A38	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A30	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A39	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A31	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A40	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A32	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A41	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A33	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A42	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A34	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A43	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A35	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A44	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A36	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A45	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A37	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A46	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A38	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A47	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A39	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A48	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A40	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A49	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A41	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A50	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A42	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A51	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A43	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A52	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A44	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A53	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A45	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A54	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A46	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A55	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A47	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A56	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A48	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A57	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A49	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A58	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A50	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A59	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A51	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A60	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A52	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A61	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A53	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A62	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A54	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A63	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A55	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A64	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A56	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A65	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A57	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A66	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A58	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A67	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A59	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A68	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A60	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A69	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A61	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A70	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A62	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A71	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A63	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A72	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A64	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A73	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A65	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A74	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A66	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A75	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A67	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A76	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A68	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A77	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A69	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A78	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A70	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A79	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A71	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A80	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A72	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A81	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A73	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A82	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A74	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A83	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A75	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A84	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A76	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A85	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A77	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A86	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A78	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A87	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A79	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A88	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A80	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A89	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A81	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A90	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A82	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A91	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A83	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A92	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A84	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A93	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A85	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A94	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A86	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A95	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A87	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A96	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A88	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A97	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A89	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A98	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A90	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A99	ALARMAS DE FUGA DE GAS
ALARMAS A91	CONTROL POR RAYOS ELECTROPSICOLOGICO	ALARMAS A100	ALARMAS DE FUGA DE GAS

PROYECTO:
 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

UBICACION:
 Distrito: TUMBES Provincia: TUMBES Departamento: TUMBES

ESPECIALIDAD:
 COMUNICACIONES

PLANO:
 PLANTA SEGUNDO PISO SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO


ELABORADO POR:
 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 20907739538

PROFESIONAL RESPONSABLE:
 ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP: 048997

CAD: ARCHIVO

FECHA: ABRIL 2022 ESCALA: 1/50

LAMINA:
 ACI- 20

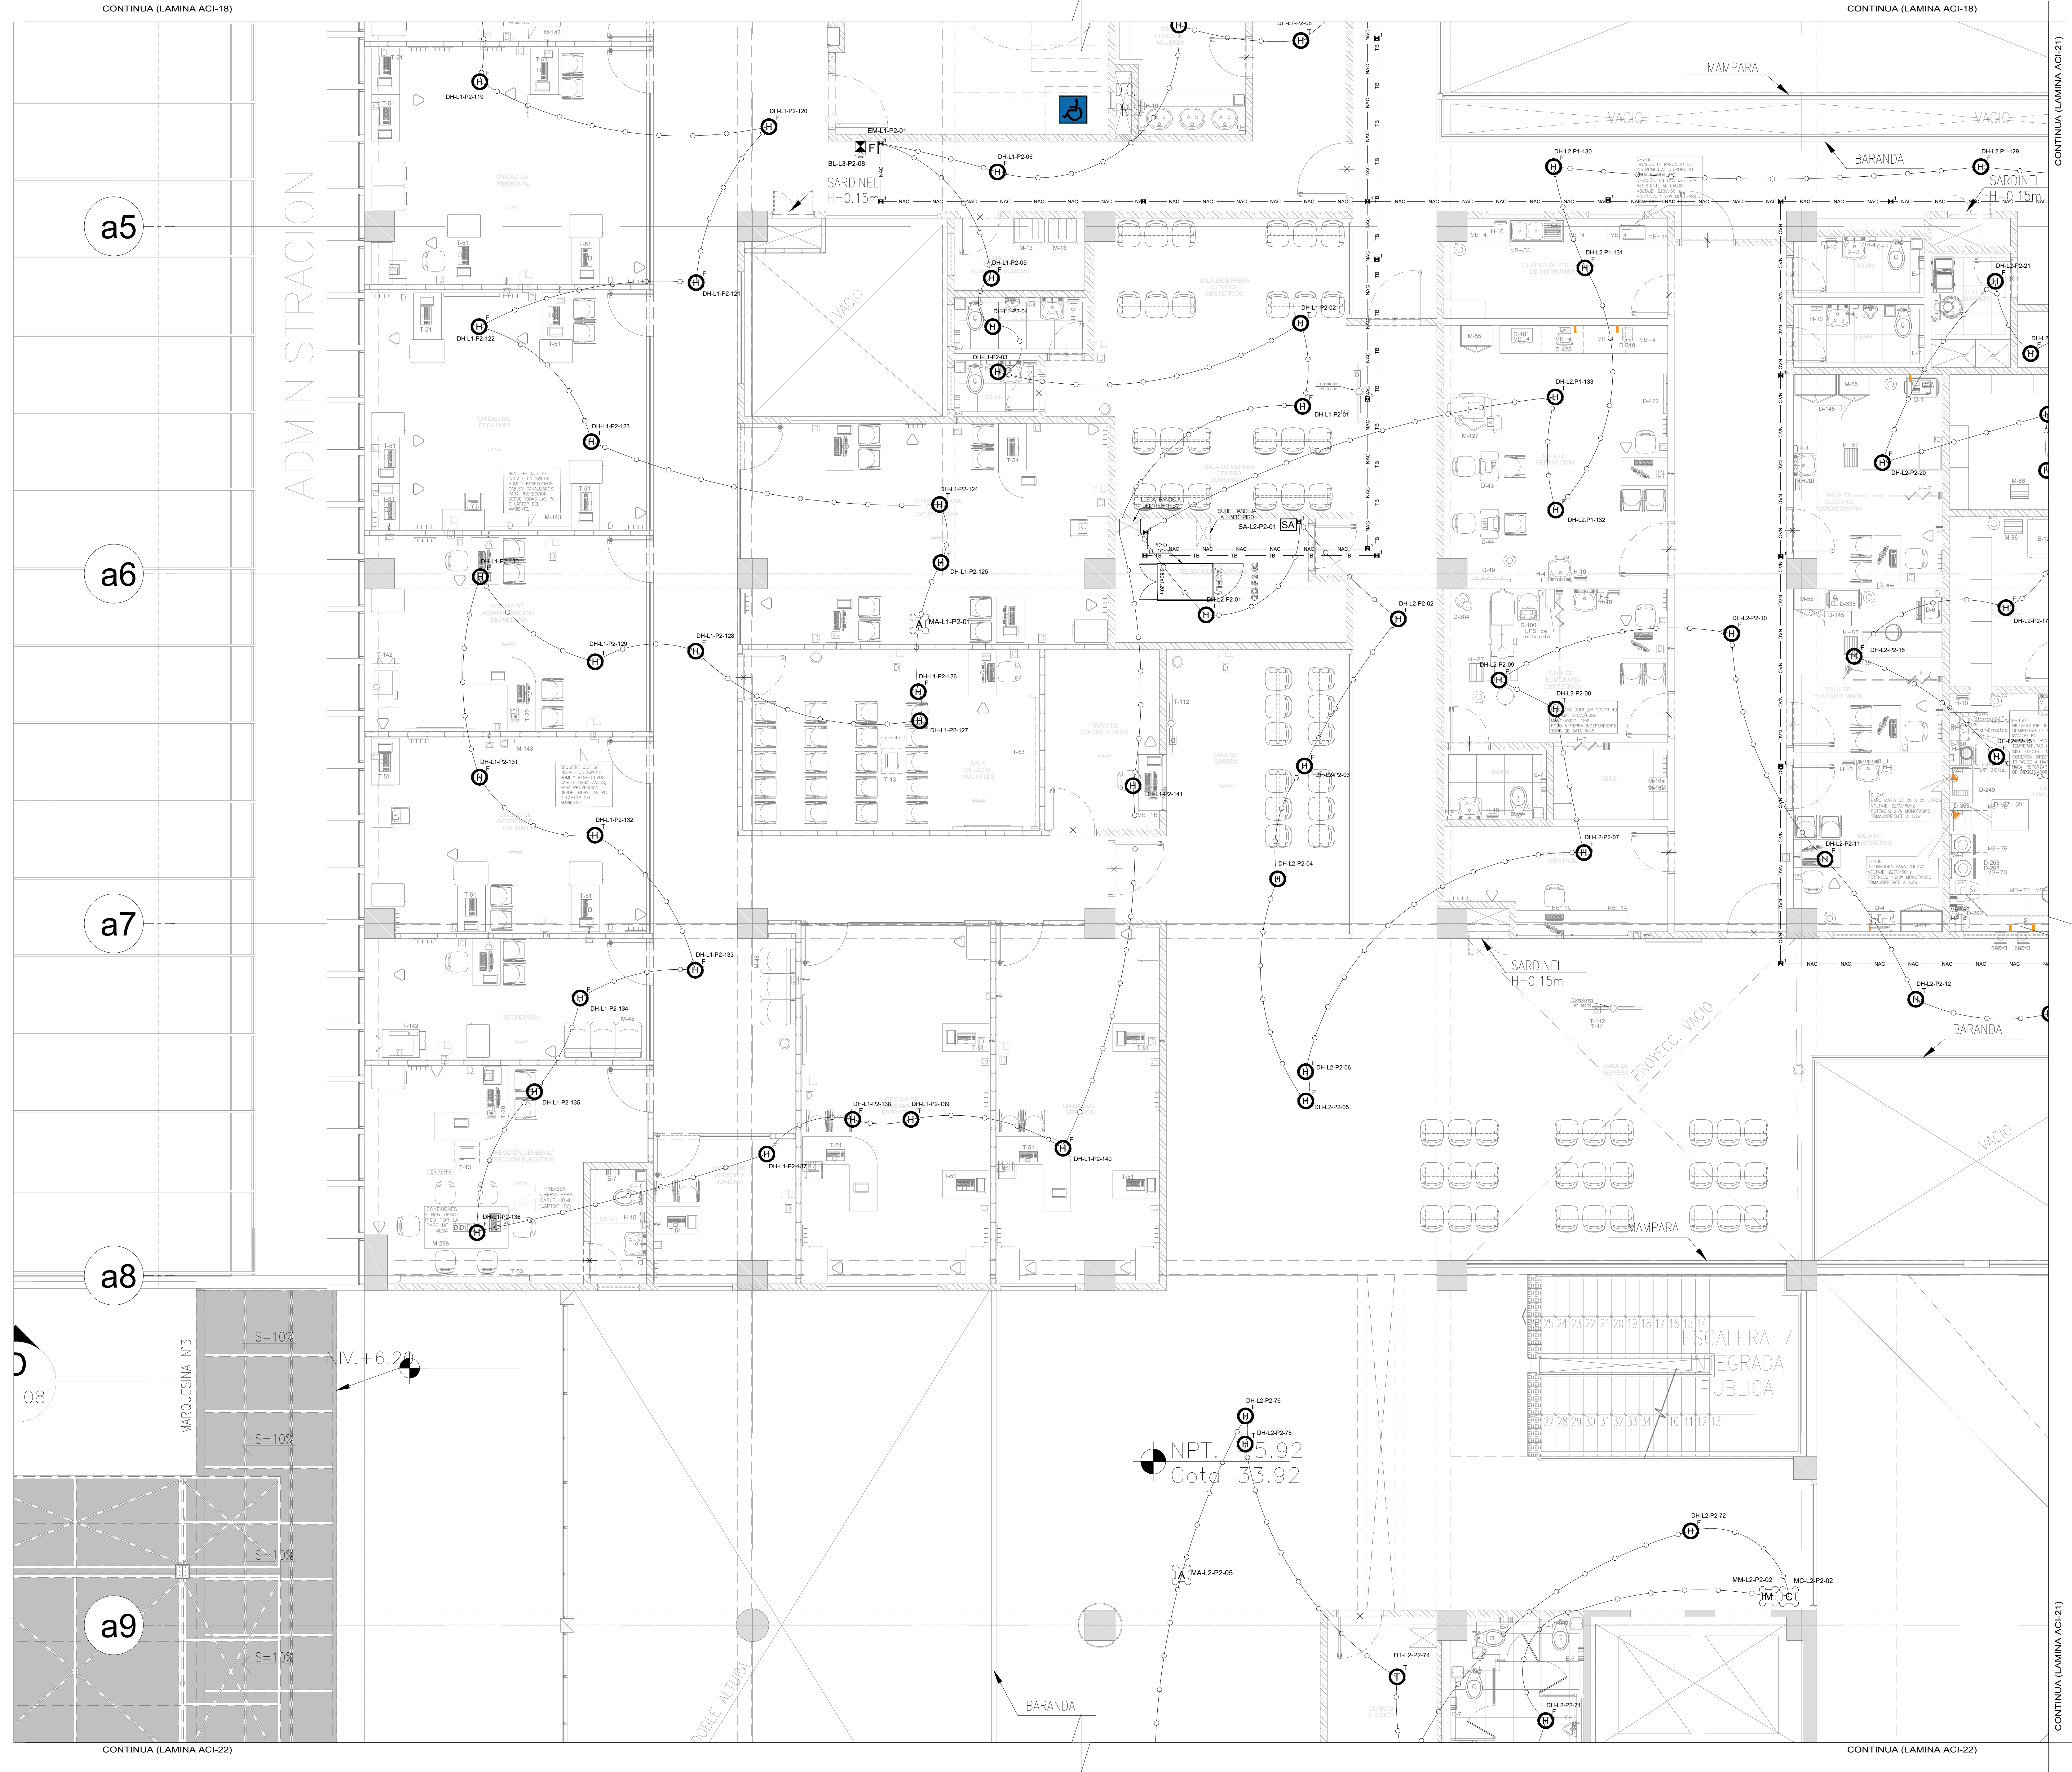

ALARMA CONTRAINCENDIOS		
SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA AL E.I.E. (m)
TACP	CONTROL A.D	1.40
FAEP-S	PANEL SEÑALADO AD	1.40
SA	SALEA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	EN FOR
SA	SALEA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	TECHO
SA	SALEA Y DETECTOR DE TEMPERATURA	EN FOR
SA	SALEA Y DETECTOR DE TEMPERATURA	TECHO
EM	ESTACION MANUAL SIMPLE ACCION, RETENORES	1.30
EM	ESTACION MANUAL SIMPLE ACCION, RETENORES	1.40
SA	SALEA PARA TELEFONO DE BOMBEROS EN TECHO, PARED Y/O PISO	1.40
SA	SALEA PARA SEÑAL DE ALARMA EN PARED	NPT
SA	MODULO DE MONITOREO EN TECHO	TECHO
SA	MODULO DE CONTROL EN TECHO	TECHO
SA	MODULO ASABOR DE PALAS EN TECHO	TECHO
SA	RODADORES	2.20
SA	PANEL DE CONTROL DE EXTINCION	1.40
SA	BOTELLAS DE AGENTE LIMPIO	EN PISO
SA	TUBERIA CONDUIT Ø10mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE PPL 2x16	EN TECHO
SA	TUBERIA CONDUIT Ø10mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE PPL 2x16	EN TECHO
SA	TUBERIA CONDUIT Ø10mm ADOSADA A TECHO	EN TECHO

DUCTERIA Y CANALIZACION		
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	
SA	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 100x100x120mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) + CABLES TPE 1	
SA	GABINETE DE SEÑALADORES TIPO PISO 18" x 84" x 84" (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)	
SA	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 18" x 48" x 84" (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)	
SA	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 18" x 48" x 120" (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)	
SA	TUBERIA PVC-U ENTERRADA Ø100mm	

LEYENDAS DE CAJAS			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT	DIMENSIONES DE CAJAS (mm)
SA	CAJA DE FASE FIJADA EN P.A. EN PISO (EMPOTRADA)	NPT	1 CUADRO 100x100x100
SA	CAJA DE FASE FIJADA EN P.A. EN TECHO (ADOSADA)	TECHO	2 CUADRO 150x150x150
SA	CAJA DE FASE FIJADA EN P.A. EN MUR (EMPOTRADA)	SECCION	3 CUADRO 200x200x200

CUADRO DE ETIQUETAS	
SA	EQUIPO ACI
SA	CORRELACION
SA	NUMERO DE PISO
SA	NUMERO DE LAZO
SA	TIPO DE DETECTOR (EJEMPLO ALEATORIO)

CONTINUA (LAMINA ACI-18)
 a5
 a6
 a7
 a8
 a9
 CONTINUA (LAMINA ACI-22)

CONTINUA (LAMINA ACI-21)
 CONTINUA (LAMINA ACI-21)
 CONTINUA (LAMINA ACI-21)